

立札一覧 (小口川ダム)		
No.	ダムからの距離	
26	0.10	km
25	0.60	km
24	0.60	km
23	1.00	km

立札一覧 (小俣ダム)		
No.	ダムからの距離	
22	0.70	km
1	2.10	km
2	2.60	km
21	4.26	km
3	7.10	km
20	7.60	km
19	7.72	km
4	7.80	km
5	8.30	km
6	8.80	km
18	10.45	km
7	10.63	km
17	11.06	km
16'	11.75	km
16	12.70	km
8	13.10	km
15	13.13	km
14	13.80	km
9	14.30	km
13	14.74	km
10	15.20	km
12	15.63	km
11	15.67	km


サイレン符号	
40秒	休
20秒	40秒
休	20秒
40秒	休
20秒	40秒
休	20秒
40秒	休

危険!!

ダムの放流による増水に注意

この川の上流〇・〇キロメートルのところに〇〇ダムがあり、ときどきダムに貯まった水を流し、この川の水が急に増えることがありますから注意して下さい。またダムに貯まった水を流すときは、左記のとおりスピーカーやサイレンなどで知らせますので、そのときは危いですから河原に降りないで下さい。

記

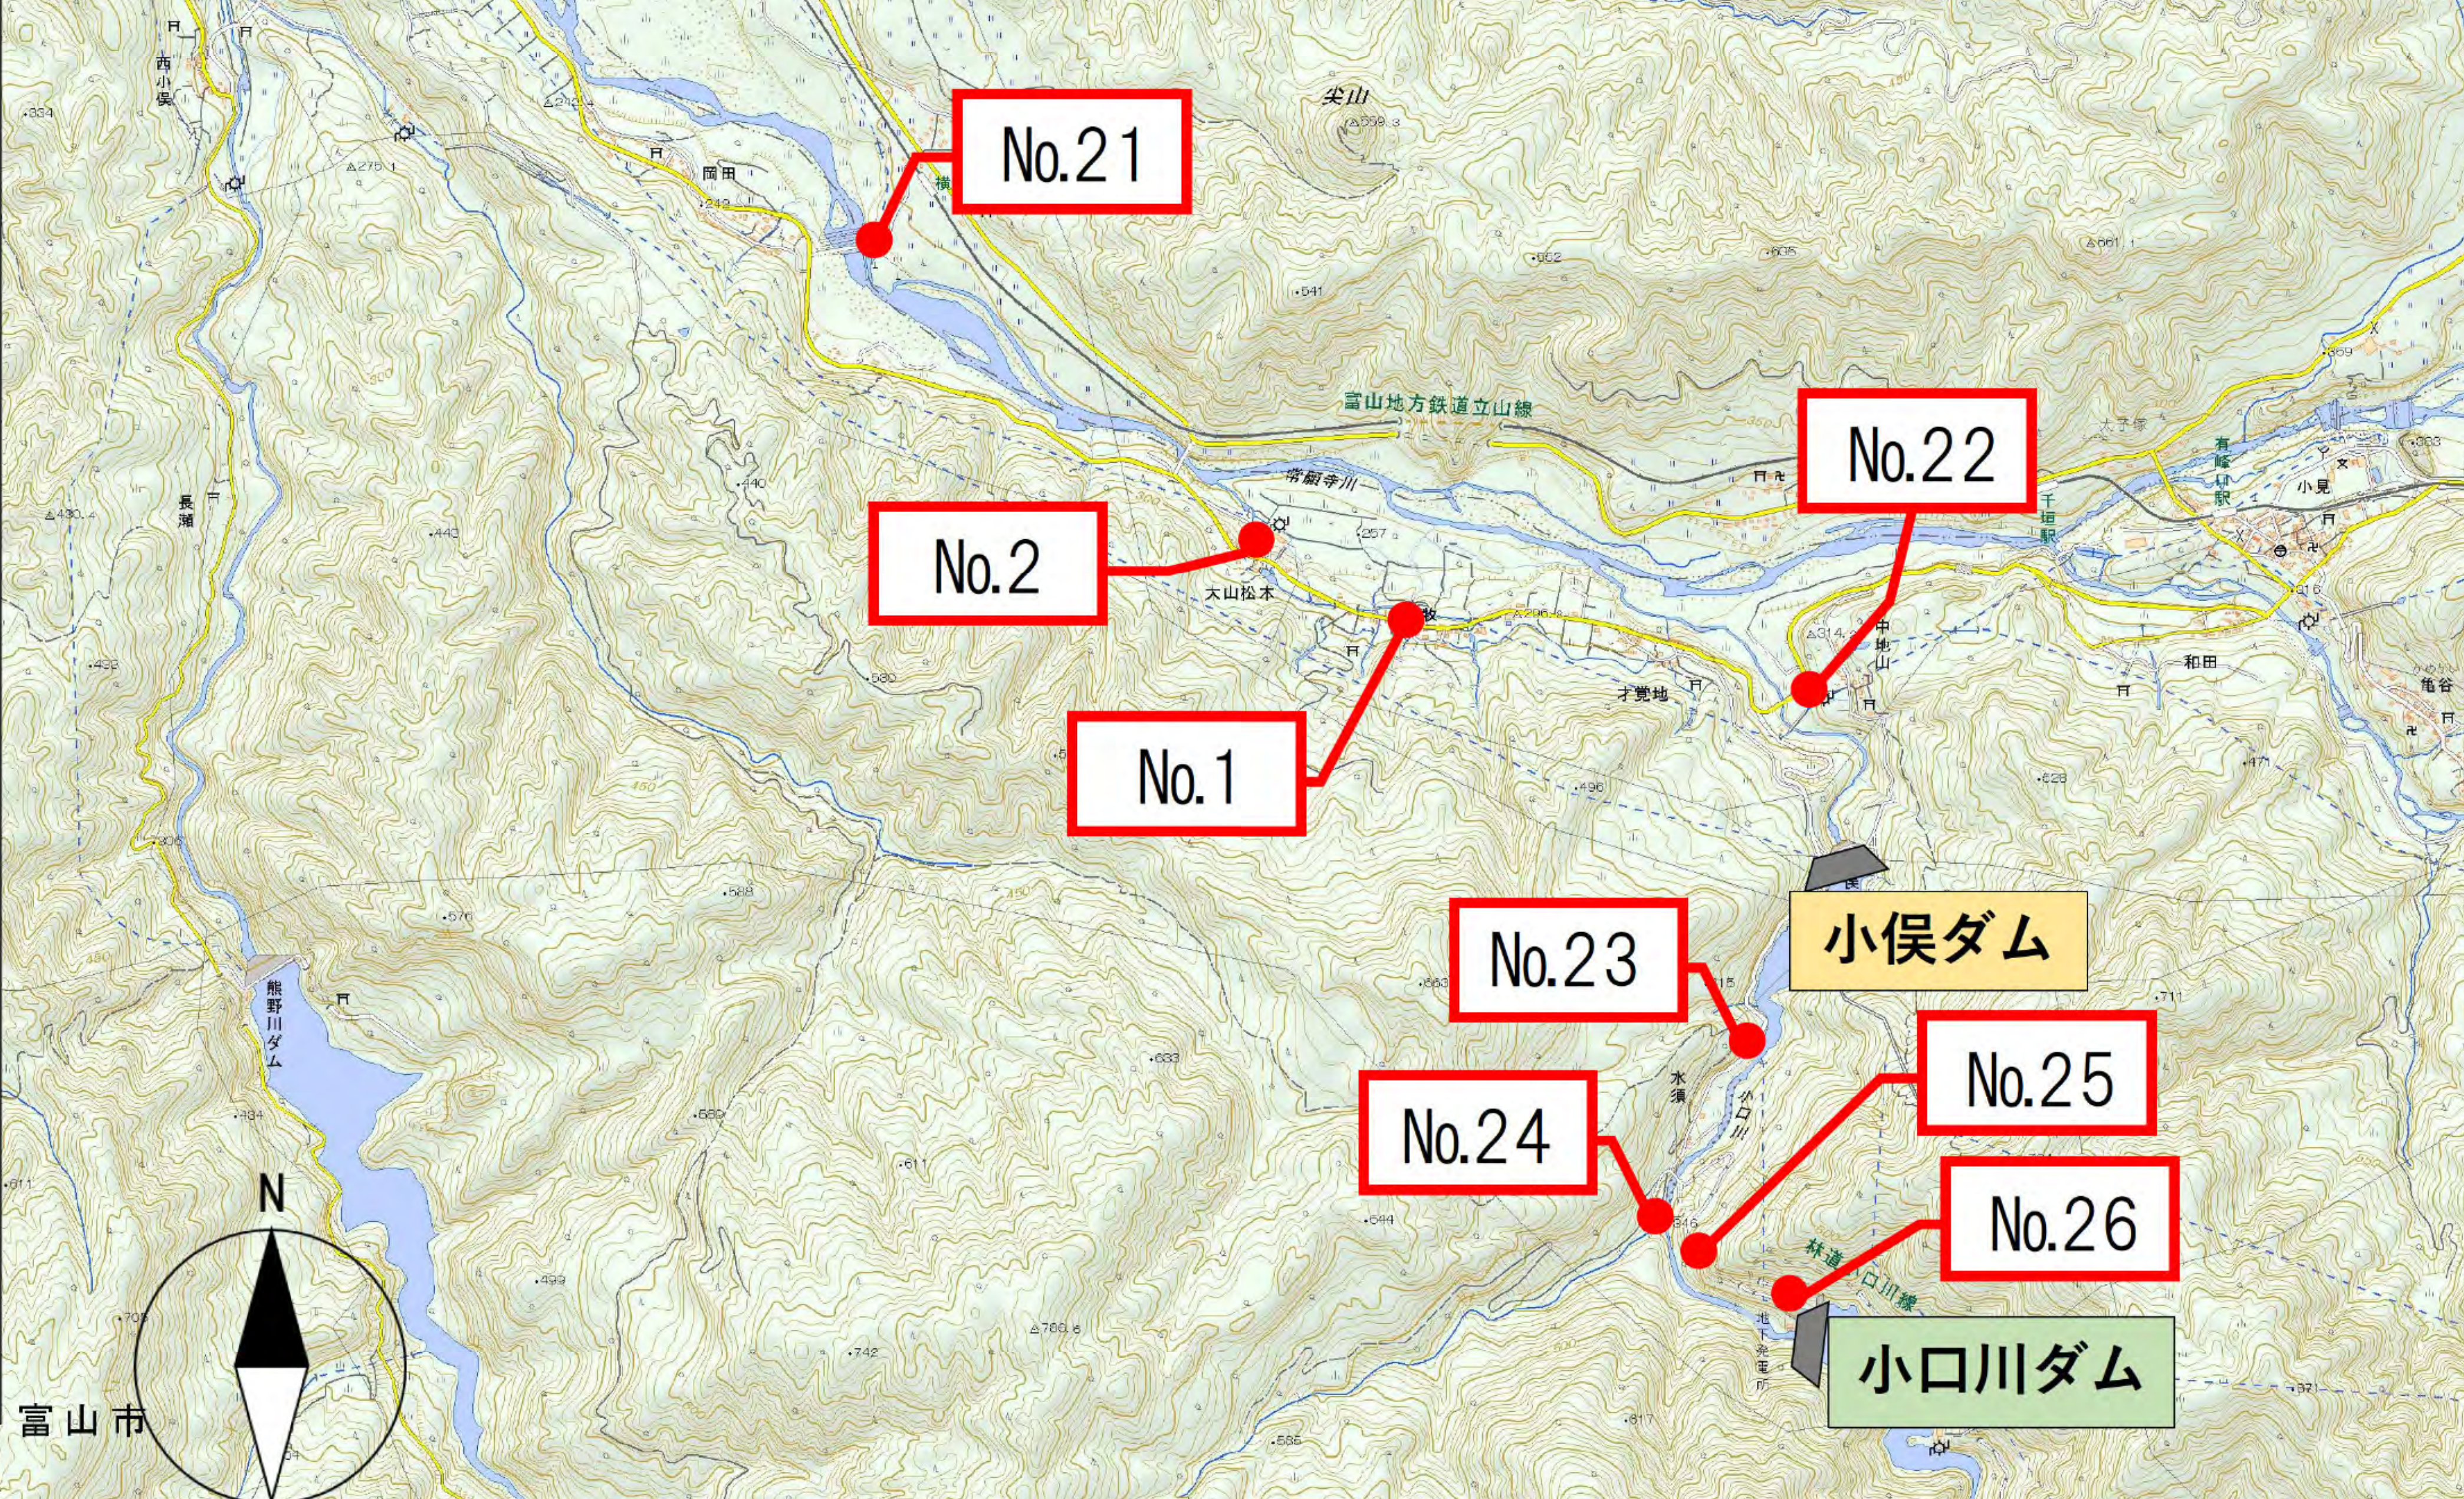

北陸電力株式会社